



EVN CPC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
TRUNG TÂM SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

THIẾT BỊ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Thu thập dữ
liệu đo đếm
công tơ kết
nối về EVN

Giám sát, trao đổi dữ liệu
giữa hệ thống ĐMTMN và
hệ thống GSDK

Nhận lệnh điều
khiển và duy trì
hoạt động theo
các giá trị cài đặt



Tương thích
hệ thống
EVN-RMCS

An toàn,
bảo mật

Lưu trữ dữ liệu
vận hành



Cổng kết nối RS-485, RS-232



Cổng kết nối Ethernet (10/100/1000 Mbps)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Routing Features

IPv4 and IPv6
DHCP server/client
NAT
NTP Client
Firewall
Port forwarding
IPSec/OPenVPN/APN

Serial Interfaces

04 x RS232/RS485
01 x USB
01 x SIM
01 x Anten 4G
02 x Ethernet 10/100/1000 Mbps




Dimension & Enviroment

IP40
D x R x C: 170 x 105 x 50 (mm)
Từ - 10 ÷ -70 °C.

Power
5VDC - 2A

Management

WebUI, App

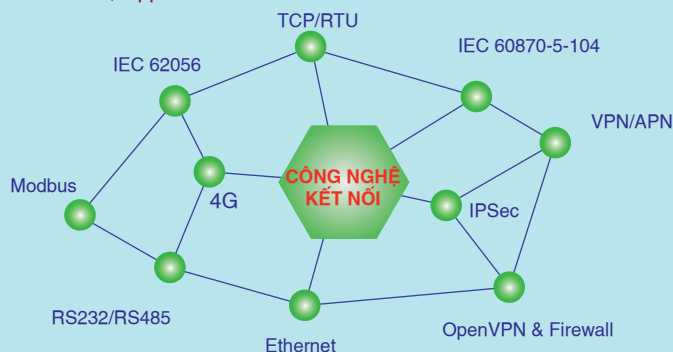

LED
Power
RSSI
Ethernet
SIM
VPN/APN

CHUNG LOẠI CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ CPCMEC KẾT NỐI THIẾT BỊ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐMTMN TỪ 100kW TRỞ LÊN



DT03M10

Công tơ 3 pha, nhiều biểu giá, trực tiếp
Un: 3 x 230/400 V
U: 3 x (0,65 ÷ 1,2)Un V
CCX: 1,0 (kWh); 2,0 (kVAr)
Ib/Imax: 3 x (10/100) A



DT03M05

Công tơ 3 pha, nhiều biểu giá, gián tiếp
Un: 3 x (57,7/100 ÷ 240/415) V
U: 3 x (0,65 Umin ÷ 1,2 Umax) V
CCX: 0,5S (kWh); 2,0 (kVAr)
Ib/Imax: 3 x (5/10) A



Số 552, đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng



Xưởng SX điện tử, đường số 05 KCN Hòa Cẩm, thành phố Đà Nẵng



02362222777




emec.cpc.vn




emec@cpc.vn

MÔ HÌNH KẾT NỐI HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/QĐ-EVN

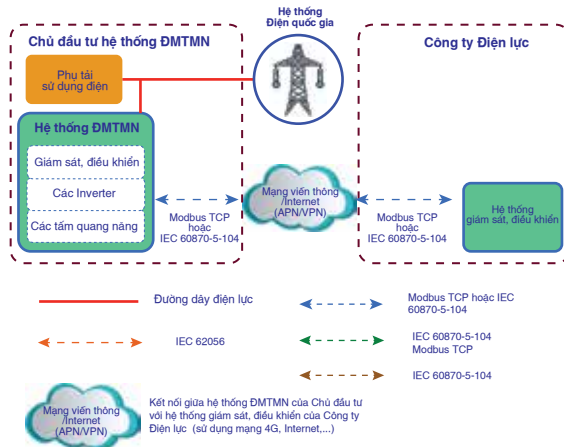

MÔ HÌNH KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐO Đếm TỬ XA

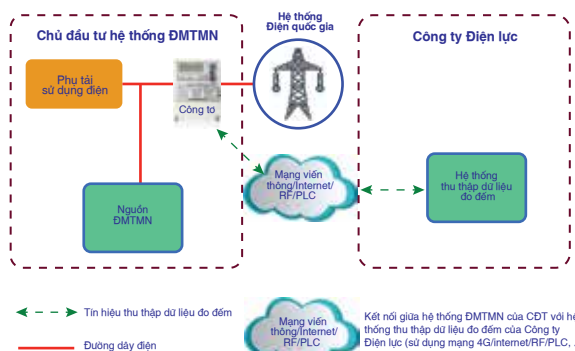

Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ

MÔ HÌNH KẾT NỐI THỰC TẾ

